


Squadratura dei modelli definita "americana" con individuazione dell'occlusione, appoggiando i modelli sulle facce posteriori. Gesso bianco speciale per l'ortodonzia. I modelli devono essere lucidi.



Bollo nero = inizio trattamento
Bollo rosso = fine trattamento

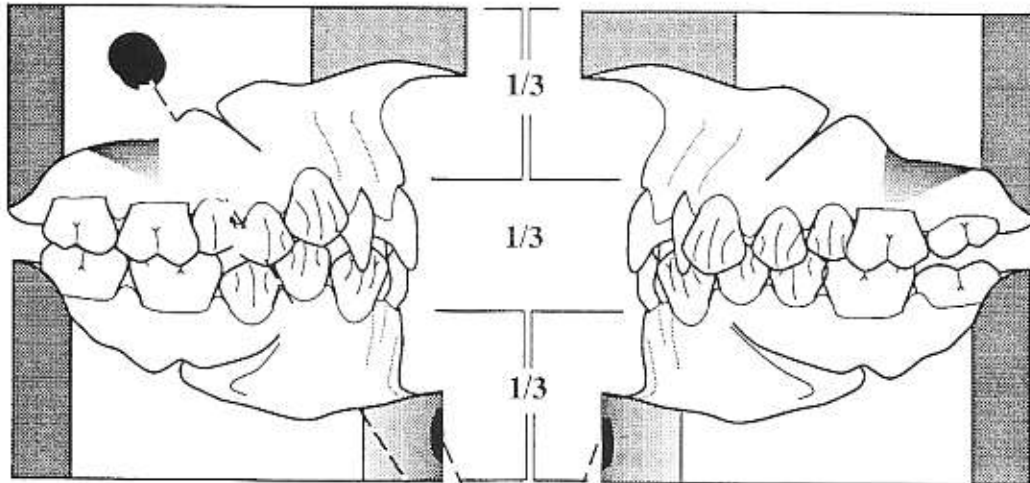